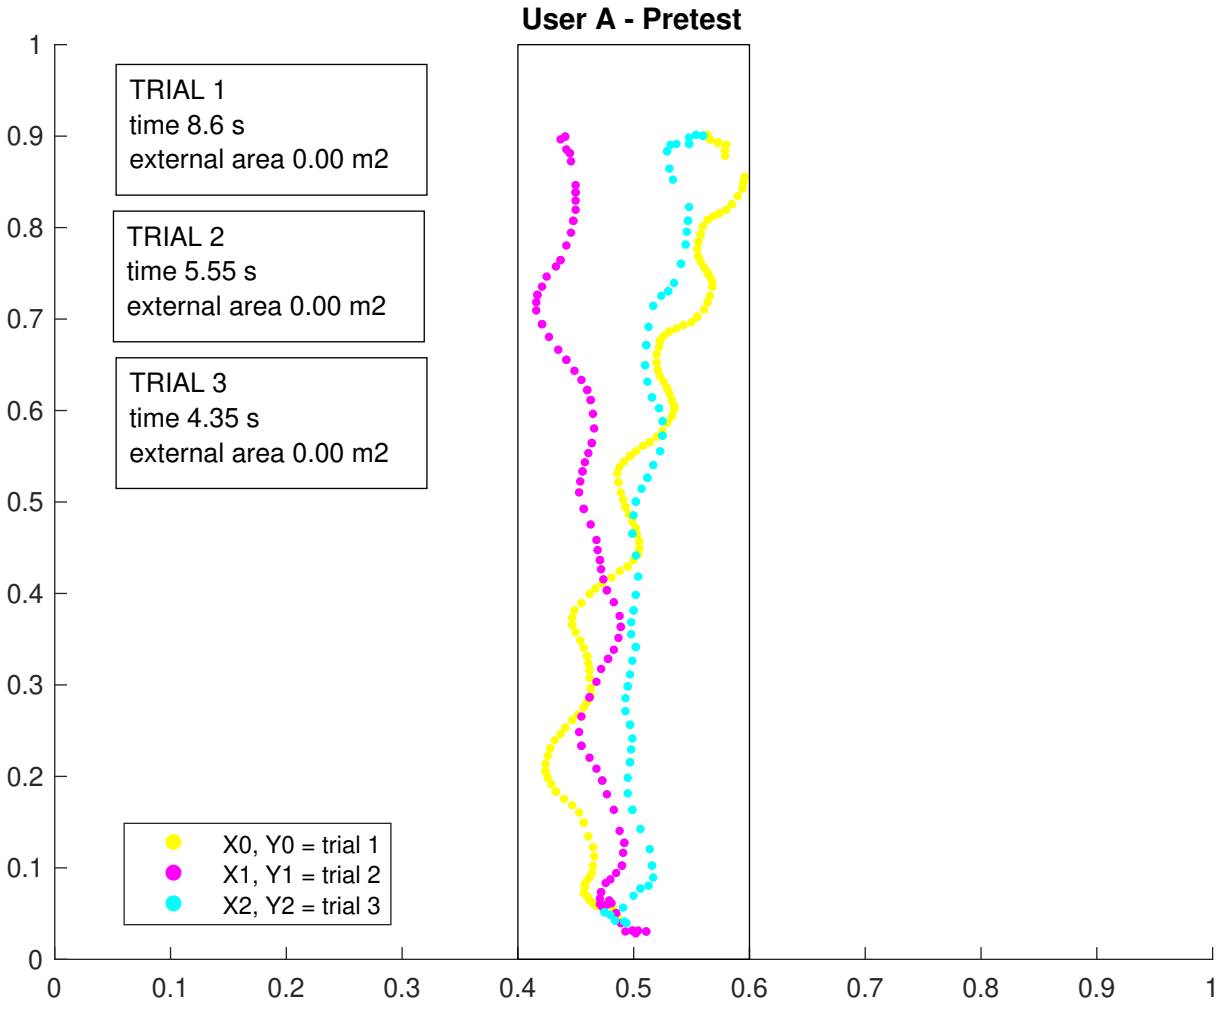
User A - Pretest
TRIAL 1
time 8.6 s
external area 0.00 m2
TRIAL 2
time 5.55 s
external area 0.00 m2
TRIAL 3
time 4.35 s
external area 0.00 m2
X0, Y0 = trial 1
X1, Y1 = trial 2
X2, Y2 = trial 3
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1