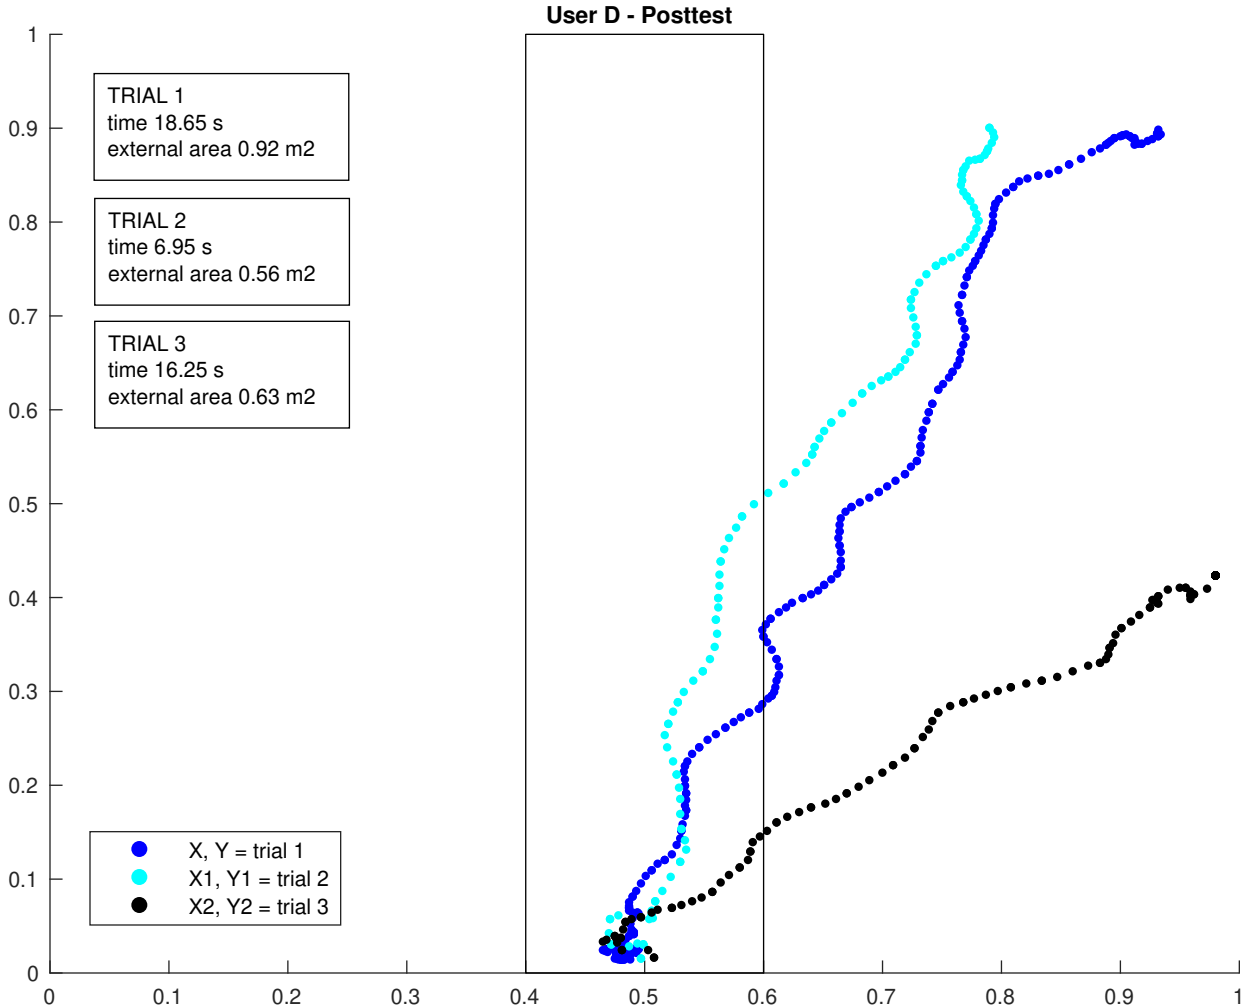
User D - Posttest
TRIAL 1
time 18.65 s
external area 0.92 m2
TRIAL 2
time 6.95 s
external area 0.56 m2
TRIAL 3
time 16.25 s
external area 0.63 m2
X, Y = trial 1
X1, Y1 = trial 2
X2, Y2 = trial 3
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1